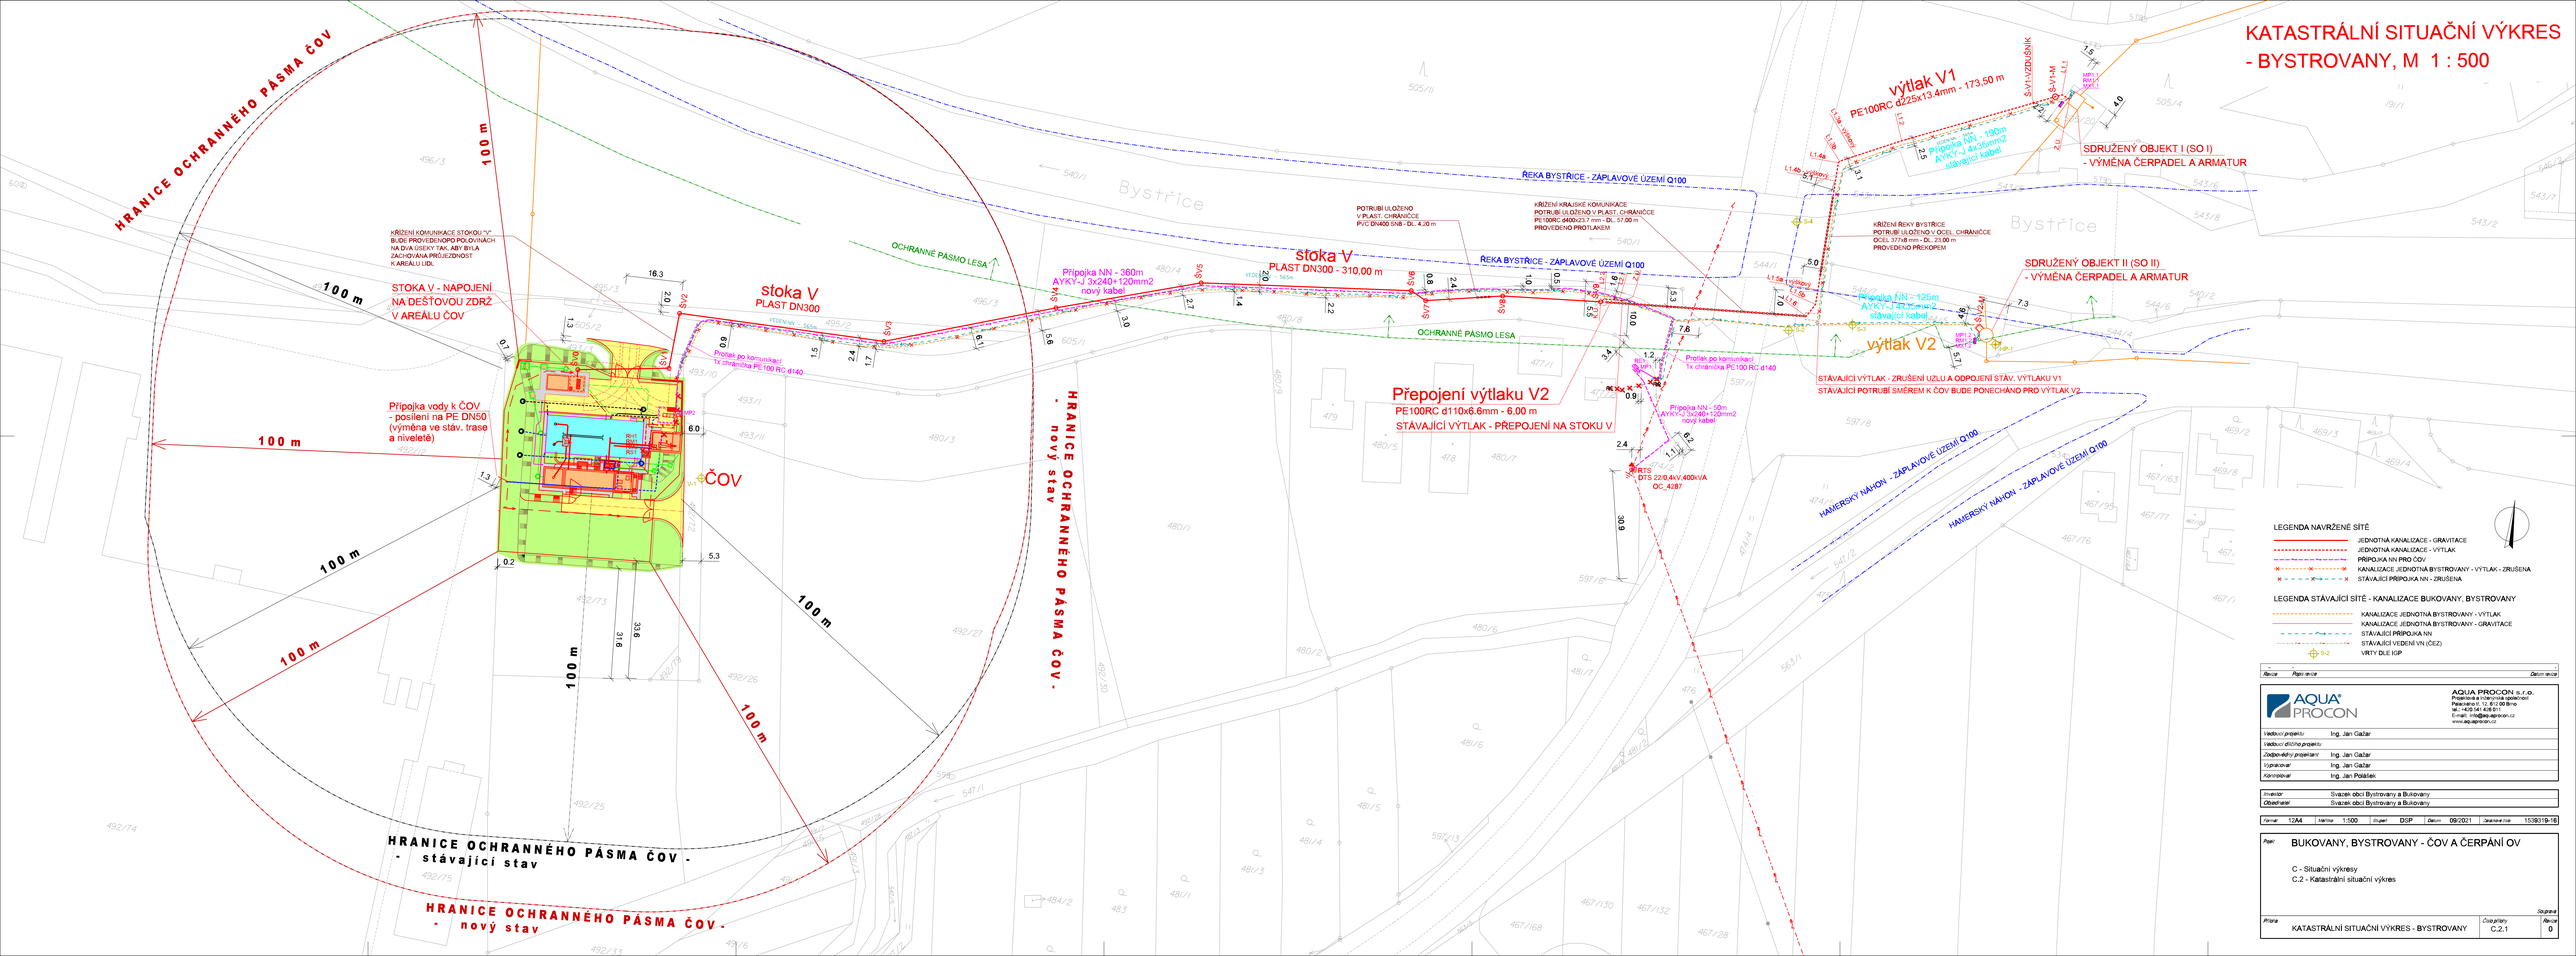
KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
- BYSTROVANY, M 1 : 500
HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMA ČOV
100 m
STOKA V - NAPOJENÍ NA DEŠŤOVOU ZDRŽ V AREÁLU ČOV
KŘÍŽENÍ KOMUNIKACE STOKOU "V" BUDE PROVEDENO POLOVINÁCH NA DVA ÚSEKY TAK, ABY BYLA ZACHOVÁNA PRŮJEZDNOST K AREÁLU ÚID.
Přípojka vody k ČOV - posílení na PE DN50 (výměna ve stáv. trase a niveletě)
ČOV
Stoka V
PLAST DN300
Přípojka NN - 360m
AYKY-J 3x240+120mm2
nový kabel
Protlak po komunikaci
1x chránička PE 100 RC d140
OCHRANNÉ PÁSMO LESA
REKA BYSTŘICE - ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ Q100
Bystřice
POTRUBÍ ULOŽENO V PLAST. CHRÁNIČCE PVC DN400 SN8 - DL. 4,20 m
KŘÍŽENÍ KRAJSKÉ KOMUNIKACE POTRUBÍ ULOŽENO V PLAST. CHRÁNIČCE PE 100RC d400x23,7 mm - DL. 57,00 m PROVEDENO PROTLAKEM
Přepojení výtlaku V2
PE100RC d110x6,6mm - 6,00 m
STÁVAJÍCÍ VÝTLAK - PŘEPOJENÍ NA STOKU V
Přípojka NN - 50m
AYKY-J 3x240+120mm2
nový kabel
TS
TS 22/0,4kV 400kVA
OC_4287
výtlak V1
PE100RC d225x13,4mm - 173,50 m
Přípojka NN - 190m
AYKY-J 4x35mm2
stávající kabel
SDRUŽENÝ OBJEKT I (SO I)
- VÝMĚNA ČERPADEL A ARMATUR
KŘÍŽENÍ ŘEKY BYSTŘICE
POTRUBÍ ULOŽENO V OCEL. CHRÁNIČCE OCEL 377x8 mm - DL. 23,00 m
PROVEDENO PŘEVRTEM
Přípojka NN - 125m
AYKY-J 4x150mm2
stávající kabel
SDRUŽENÝ OBJEKT II (SO II)
- VÝMĚNA ČERPADEL A ARMATUR
výtlak V2
STÁVAJÍCÍ VÝTLAK - ZRUŠENÍ UZLU A ODPOJENÍ STÁV. VÝTLAKU V1
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ SMĚREM K ČOV BUDE PONECHÁNO PRO VÝTLAK V2
HAMERSKÝ NÁHON - ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ Q100
HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMA ČOV - nový stav
HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMA ČOV - stávající stav
HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMA ČOV - nový stav
LEGENDA NAVRŽENÉ SÍTĚ
JEDNOTNÁ KANALIZACE - GRAVITACE
JEDNOTNÁ KANALIZACE - VÝTLAK
PŘÍPOJKA NN PRO ČOV
KANALIZACE JEDNOTNÁ BYSTROVANY - VÝTLAK - ZRUŠENA
STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA NN - ZRUŠENA
LEGENDA STÁVAJÍCÍ SÍTĚ - KANALIZACE BUKOVANY, BYSTROVANY
KANALIZACE JEDNOTNÁ BYSTROVANY - VÝTLAK
KANALIZACE JEDNOTNÁ BYSTROVANY - GRAVITACE
STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA NN
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN (ČEZ)
VRTY DLE IGP
Revize
Popis revize
Datum revize
AQUA PROCON
AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 405 811
E-mail: info@aqua-procon.cz
www.aqua-procon.cz
Vedoucí projektu: Ing. Jan Gažar
Vedoucí dílčího projektu:
Zodpovědný projektant: Ing. Jan Gažar
Vypracoval: Ing. Jan Gažar
Kontroloval: Ing. Jan Polášek
Investor: Svazek obcí Bystrovany a Bukovany
Objednatel: Svazek obcí Bystrovany a Bukovany
Formát: 12A4 Měřítko: 1:500 Fáze: DSP Datum: 09/2021 Jednotné číslo: 1539319-16
Část: BUKOVANY, BYSTROVANY - ČOV A ČERPÁNÍ OV
C - Situační výkresy
C.2 - Katastrální situační výkres
Soupis
Příloha: KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - BYSTROVANY
Číslo přílohy: C.2.1
Revize: 0